


Канализационная насосная станция МЕАПЛАСТ®.

Опросный лист.

Заказчик _____
 Организация/Объект _____
 Контактное лицо _____
 Тел./факс/E-mail _____

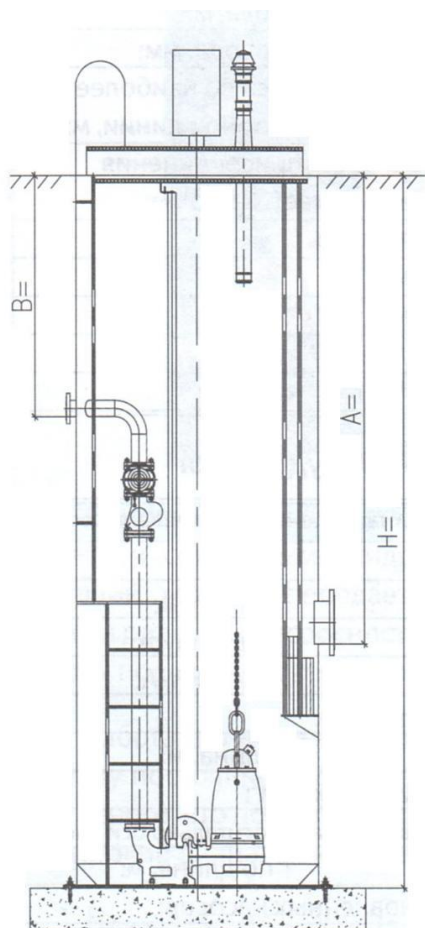

Основные данные

Рабочая схема:

рабочих насосов _____ шт
 резервных насосов _____ шт
 насосов на склад _____ шт

Производительность:


напор полный _____ м.
 напор геодезический _____ м.
 расход _____ м³/ч

Категория НС _____

Максимальный уровень грунтовых вод ____ от пов. земли.

Сведения по КНС

Вентиляция	
Напорный патрубок, Ø	
Внутренний трубопровод	
Задвижка, DN	
Обратный клапан, DN	
Направляющие, мм	
Датчик уровня	
Подводящий патрубок, Ø	
Отсекающая задвижка	
Решетка-дробилка	
Отбойник/Корзина	
Автоматическая трубная муфта	
Погружной насос, шт	
Площадка обслуживания	
Лестница	
Утепление, мм	
Поручень	
Люк обслуживания	

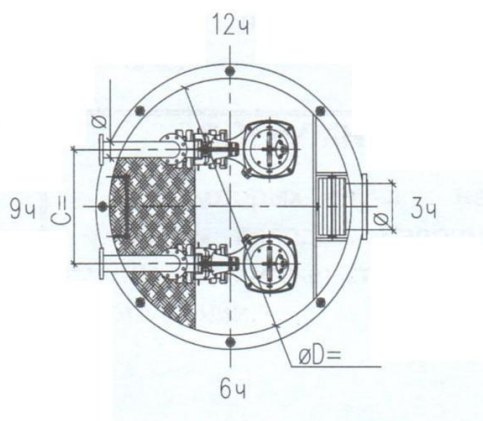

Шкаф управления

Исполнение:	наружное		внутреннее
Количество вводов:	один ввод		двойной ввод
Пуск насосов:	прямой	плавный	Y/Δ
Вкл. резерва питания	ручной	автомат	нет

Габариты насосной станции

Отметки		Описание
A =	_____ мм.	глубина заложения подводящего
B =	_____ мм.	глубина заложения напорного
C =	_____ мм.	расстояние между патрубками
D =	_____ мм.	диаметр резервуара
H =	_____ мм.	высота резервуара
Направление подводящих патрубков и их количество		
направление	час	количество шт
Направление напорных патрубков и их количество		
направление	час	количество шт
Дополнительное оборудование		
Павильон:		
Колодец с отсекающей задвижкой:		
Колодец регулирования запорной арматуры:		
Особые требования (взрывозащита):		

Дополнительная информация и особые требования заказчика:

Дата _____

М. П.

Подпись заказчика _____